



Borulama ayarları

Dizayn Simülatör

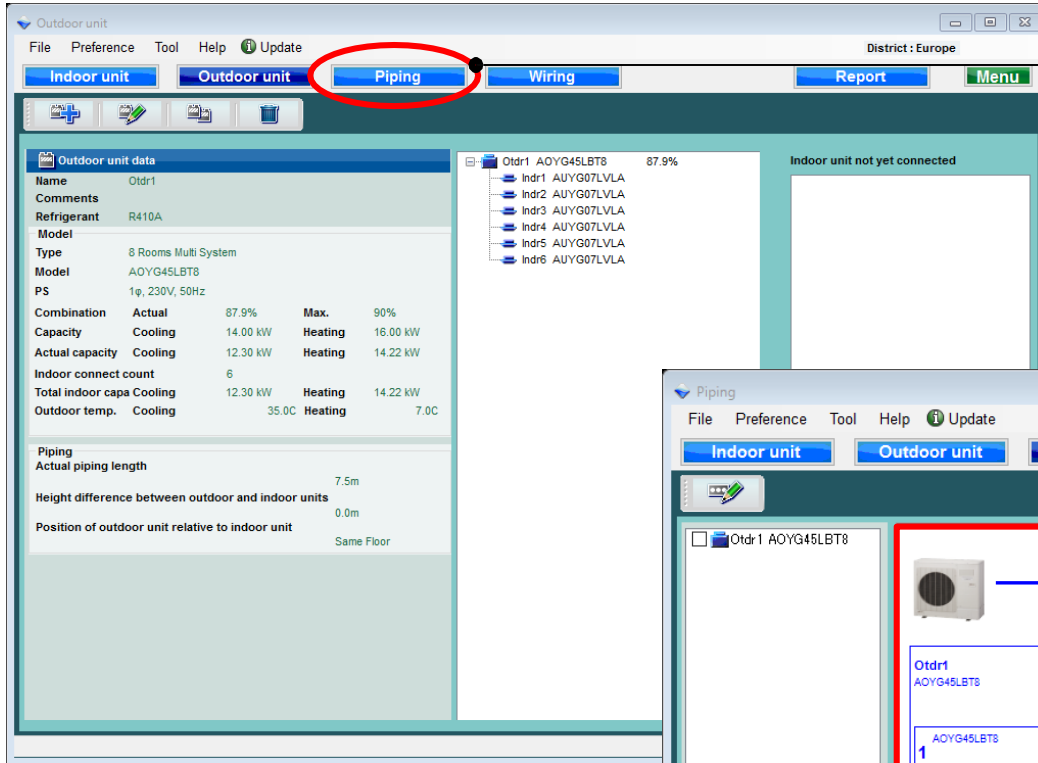

“Borulama” seç

Boru sistemi diyagramı
oluşturma

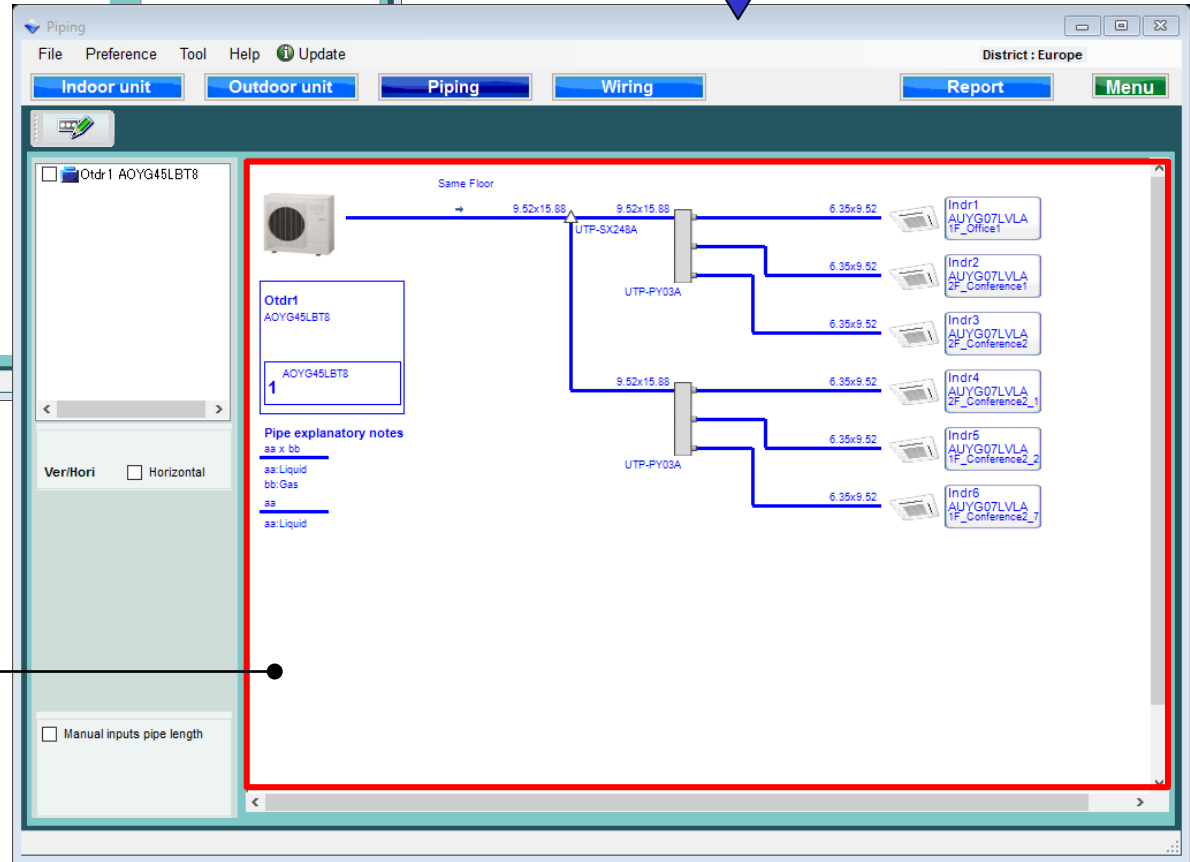


Boru çapı, dış ünitenin
model isimleri, iç
üniteler ve Bağlantı
birimleri görüntülenir.

Borulama ayarları

Dizayn Simülatör


İç ünite değişimi (1/3)

İç ünite değiştir seç





Bağlantı Kutusu kullanılarak iç ünite bağlantı yöntemi değiştirilebilir

Bağlantı Kutusu türünü seçin
Birincil Bağlantı Kutusunu Seçin


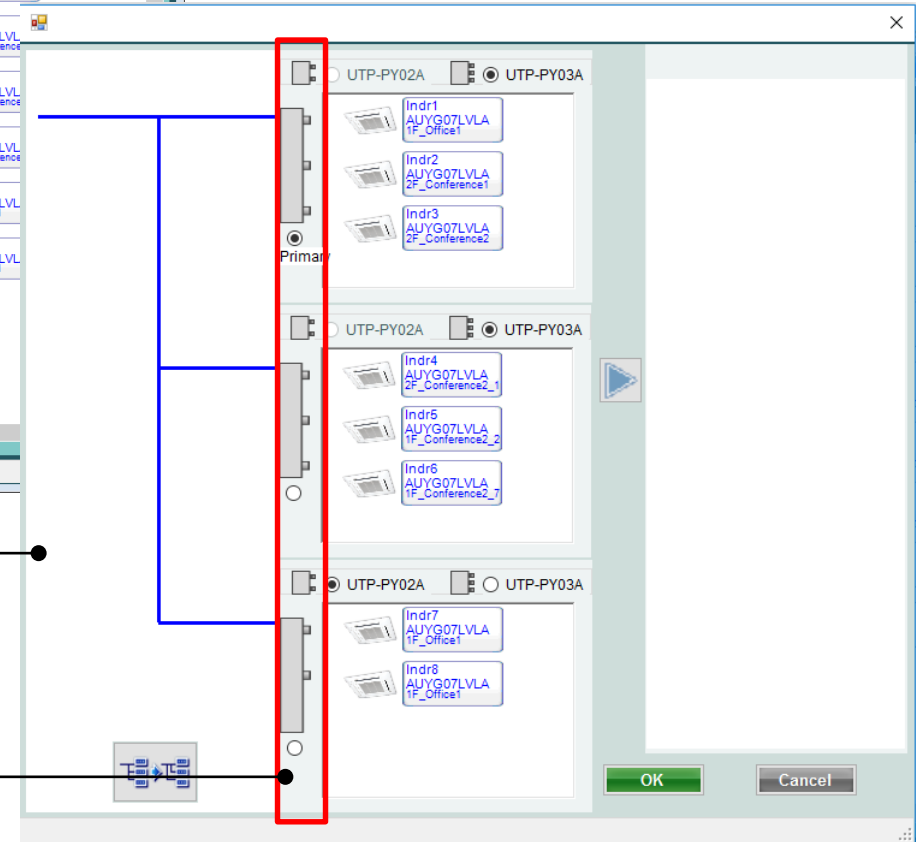


İç ünite değişimi (2/3)





Tüm iç ünite bağlantılarını Sıfırla

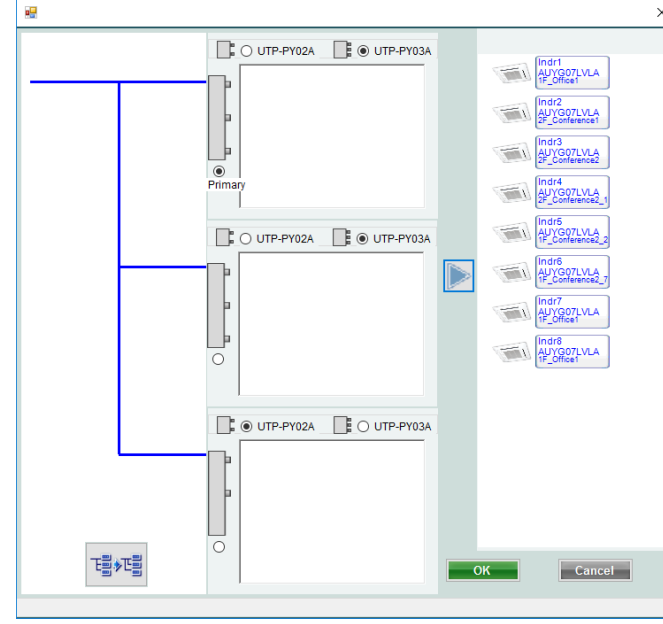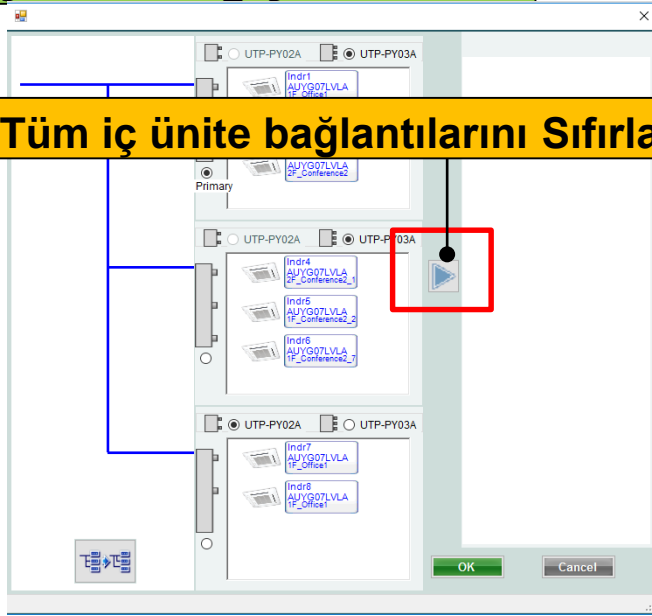


Boru bağlantı yöntemi değiştirilebilir

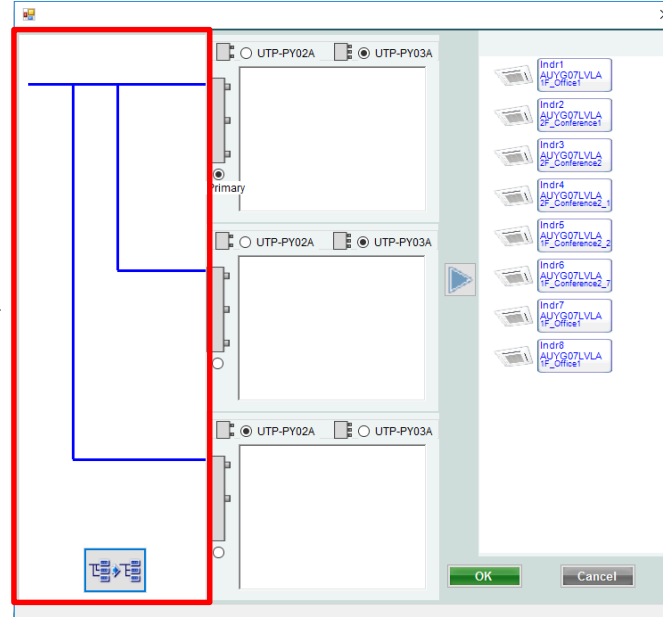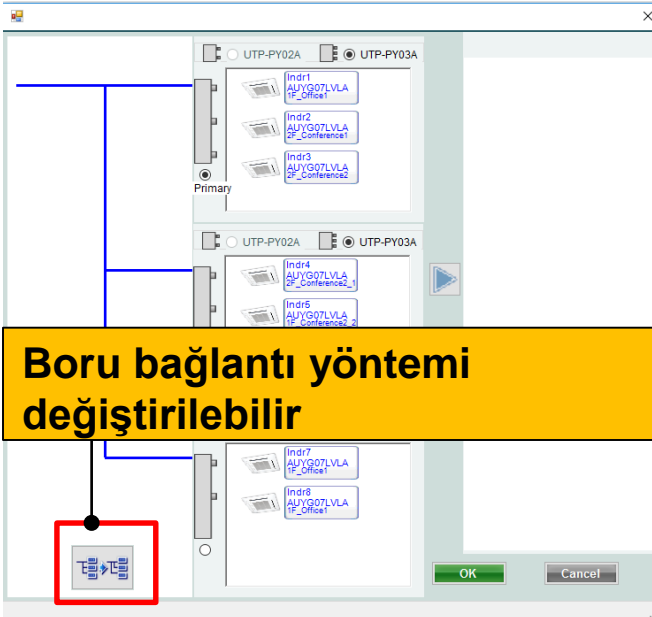

İç ünite değişimi (3/3)

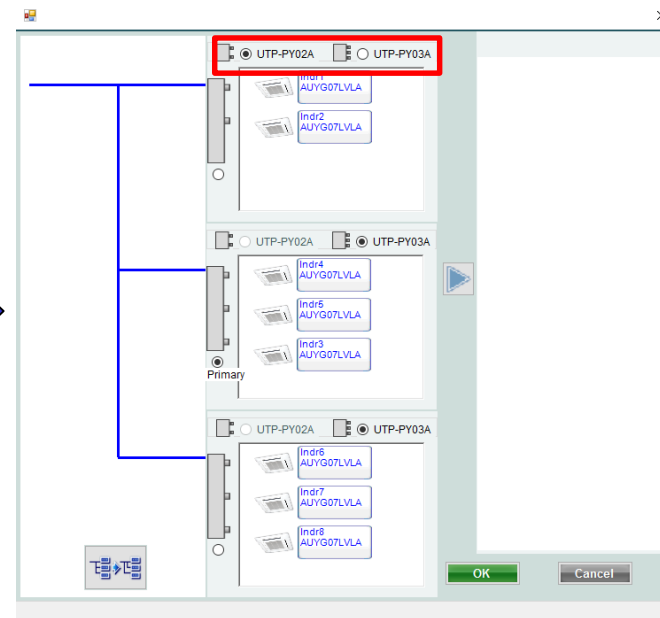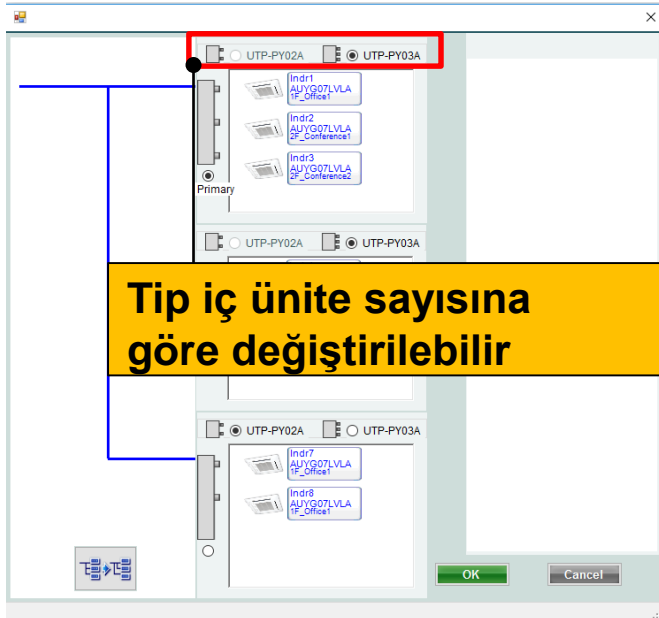
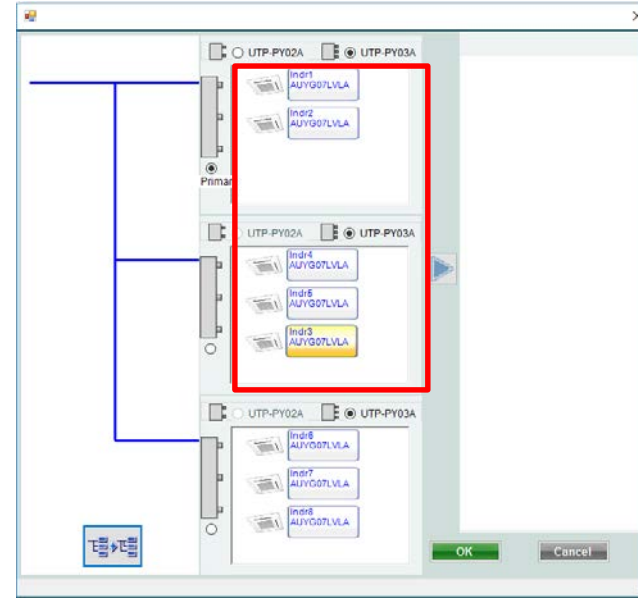


Soğutucu sistem tayini

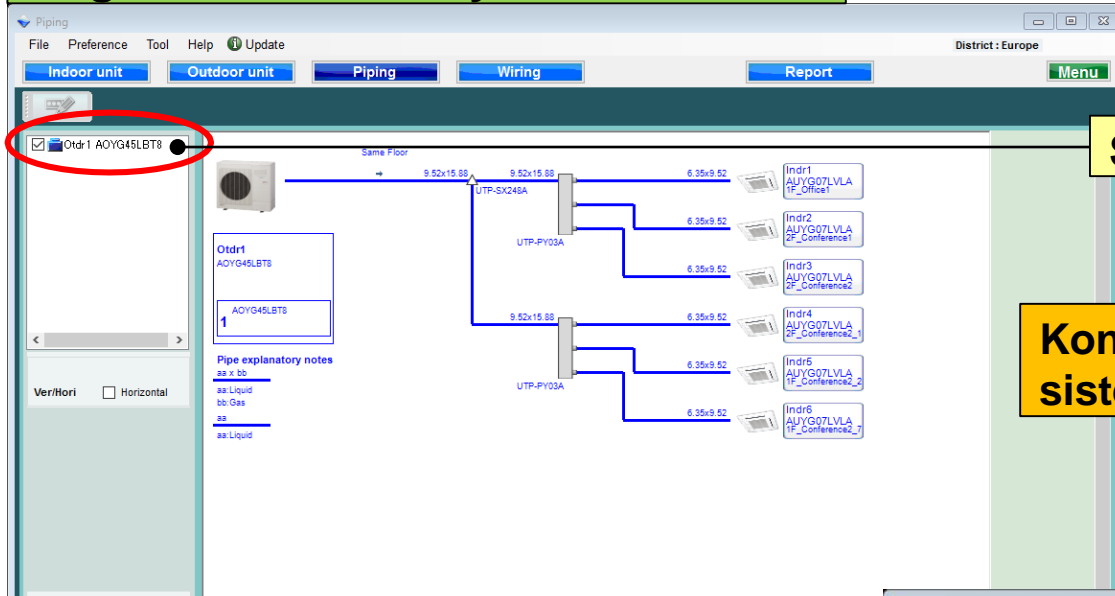


Soğutucu sistemi kontrol edin

Kontrol edilen soğutucu akışkan sistemi her bir ekranda düzenlenemez

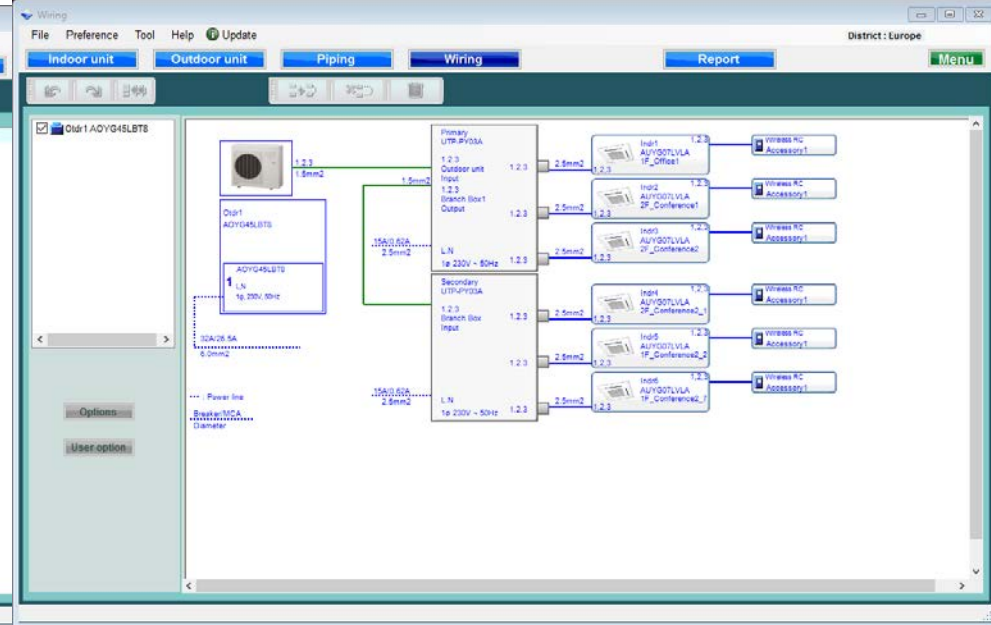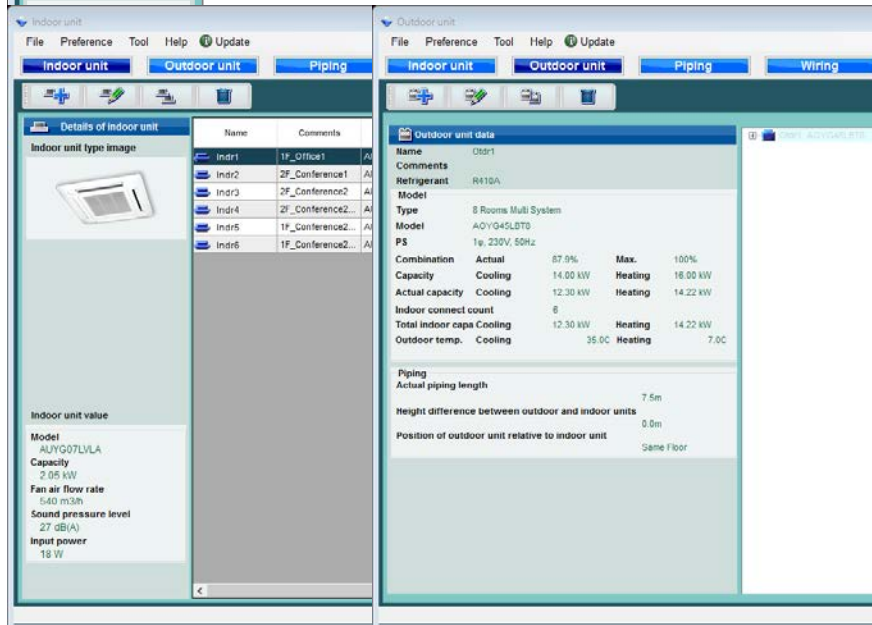


Yatay görünüm

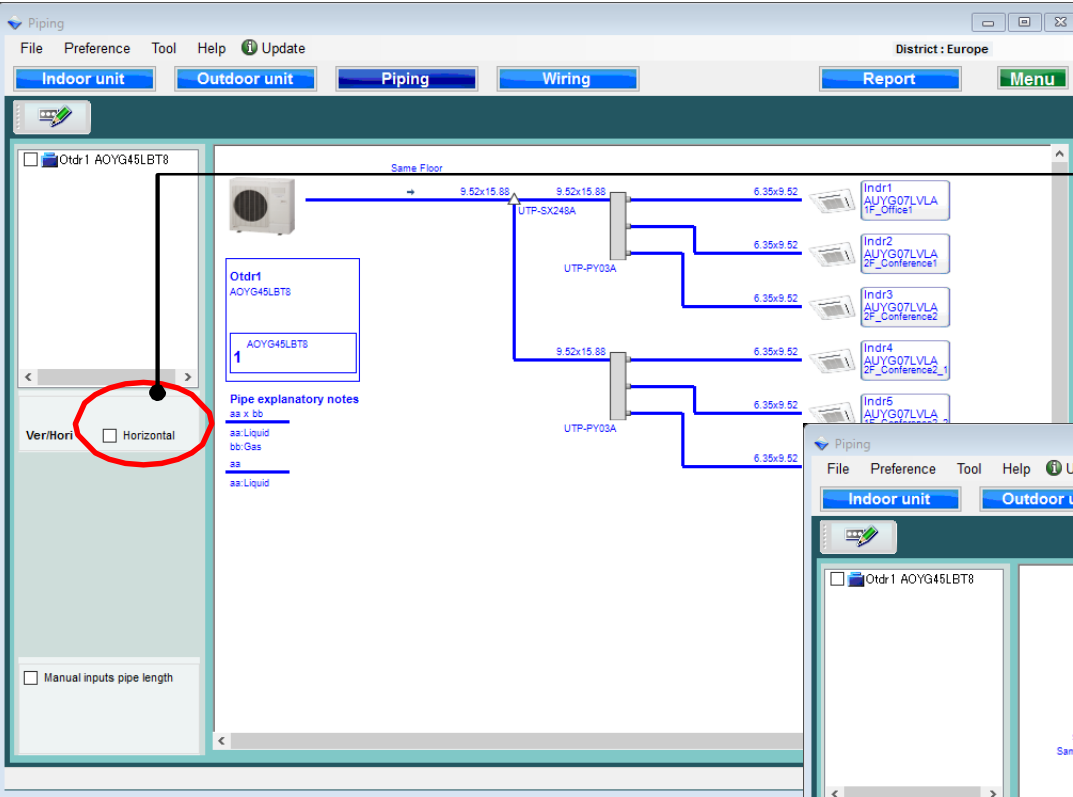


“Yatay “ seç

Yatay görünümüne değışti.


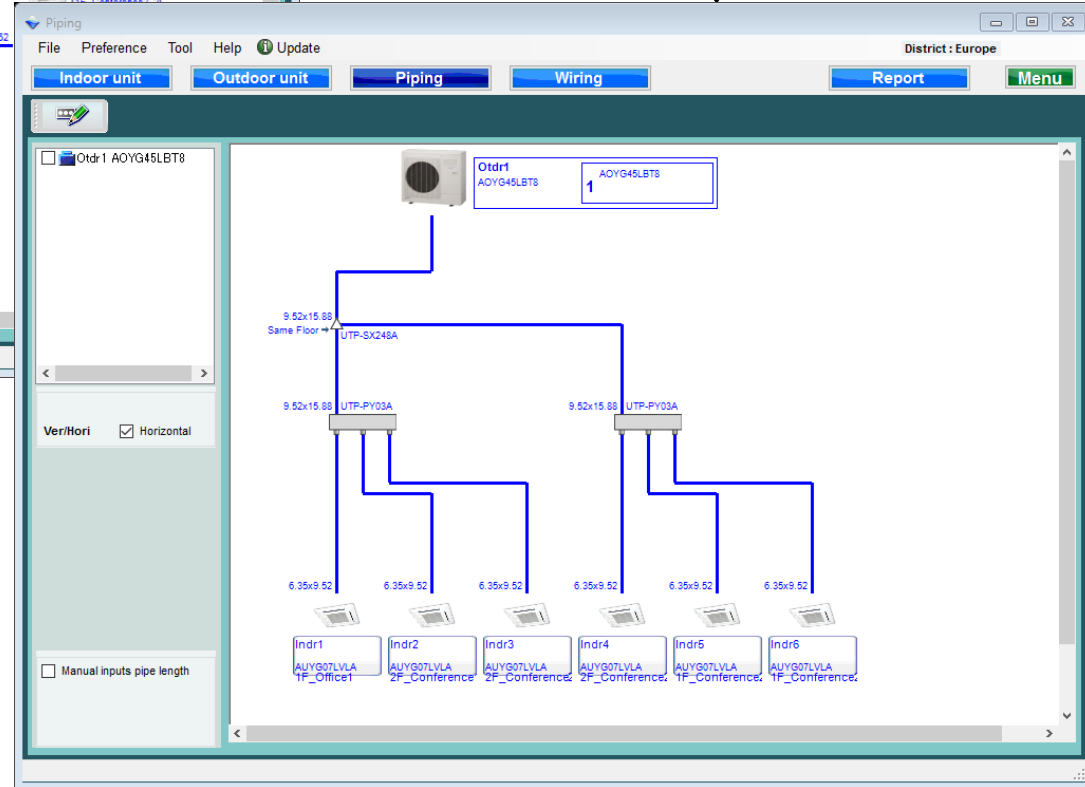


Manuel boru uzunluğu girişi(1/5)

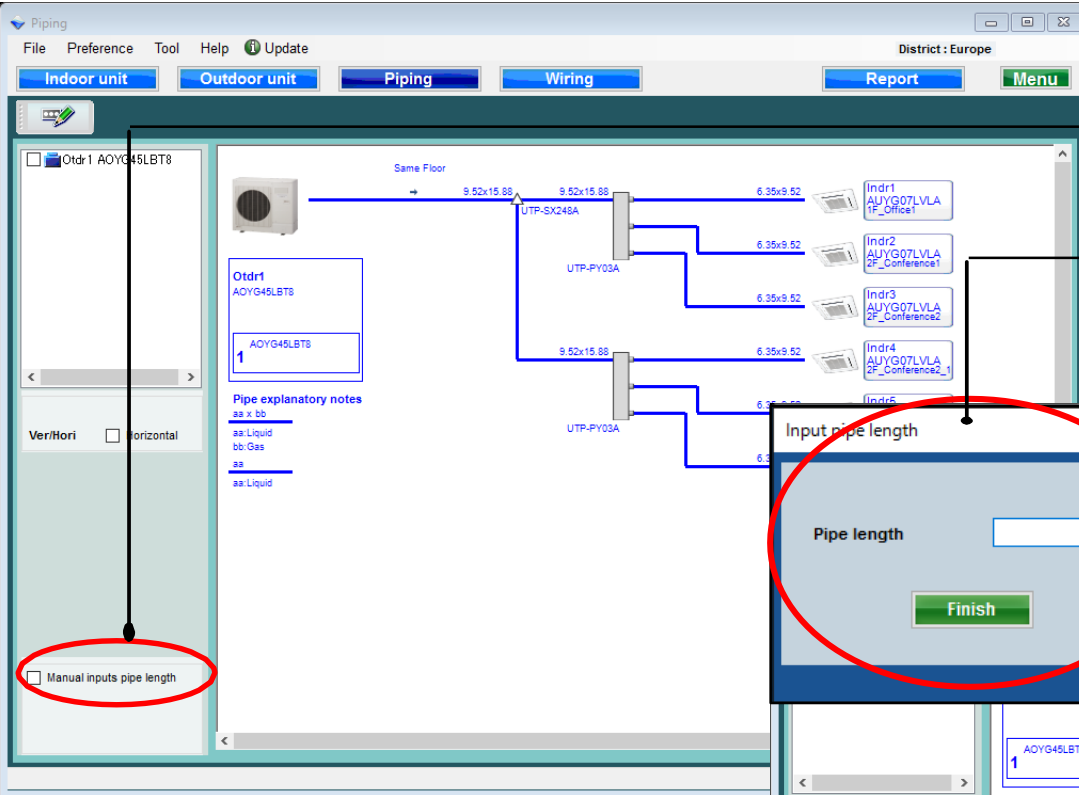

"Manuel boru uzunluğu girişi" seç

Boru uzunluğu seçim ekranı açık

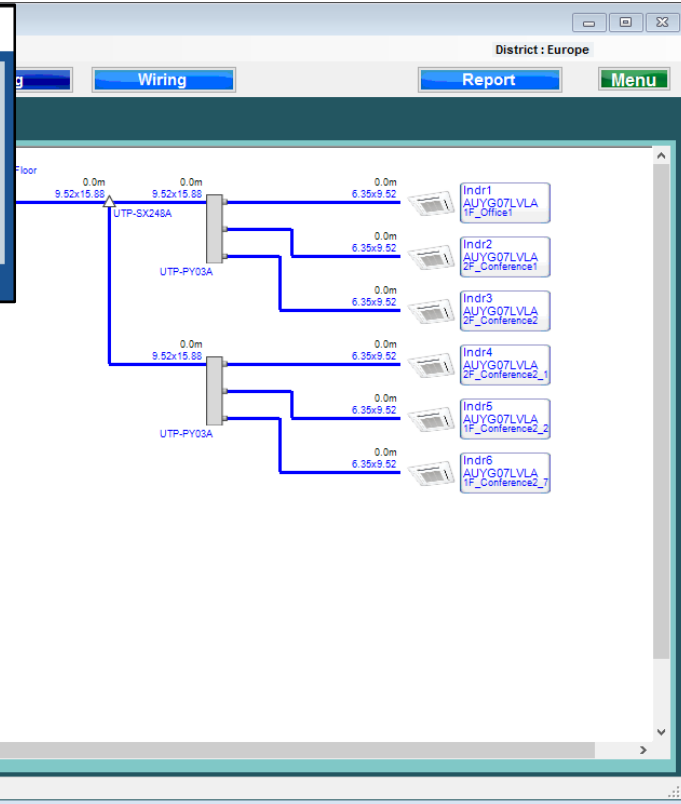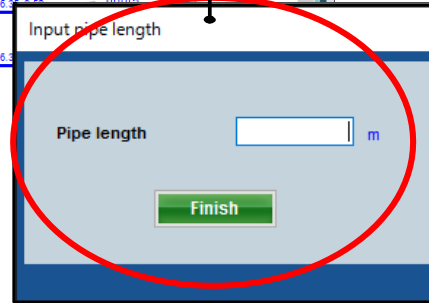


Her boru seçin

Tüm uzunluklar kaydedildikten sonra “bitir ” i seçin”


Manuel boru uzunluğu girişi(3/5)

Bir uyarı, bilgi girilmediğinde veya kısıtlamaları aştığında hata bilgileri sağlar.

Tekrarlayın, ardından "bitir" i seçin

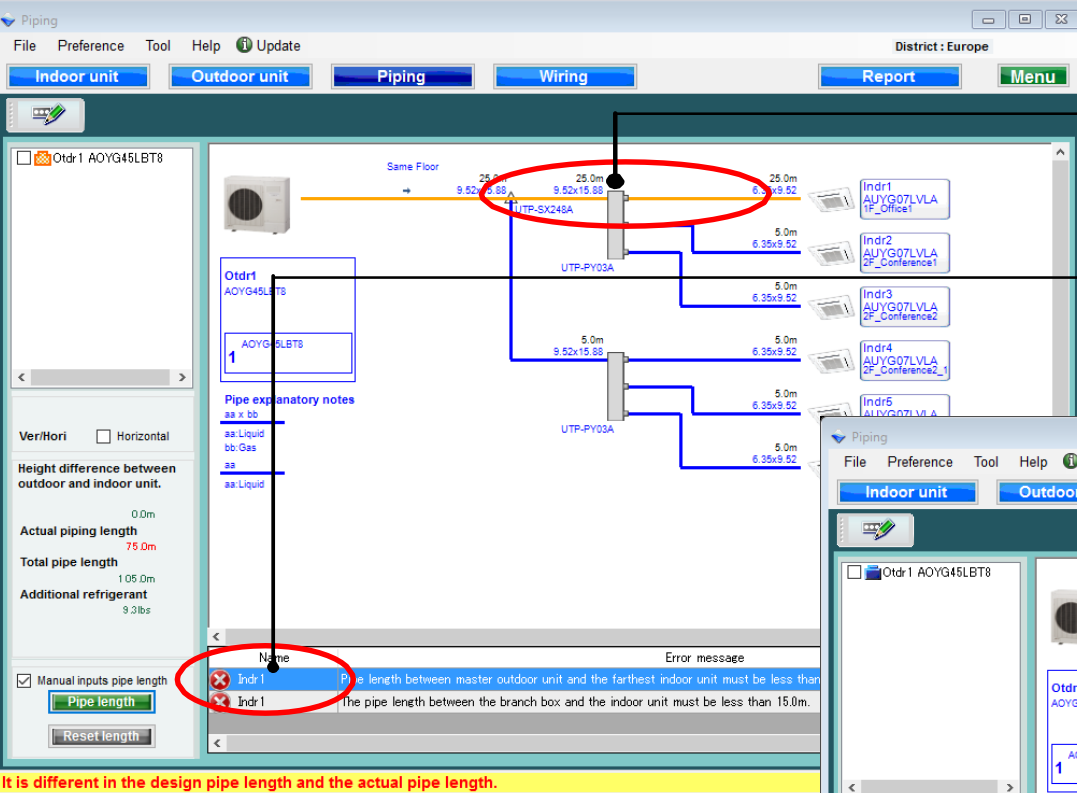

It is different in the design pipe length and the actual pipe length.

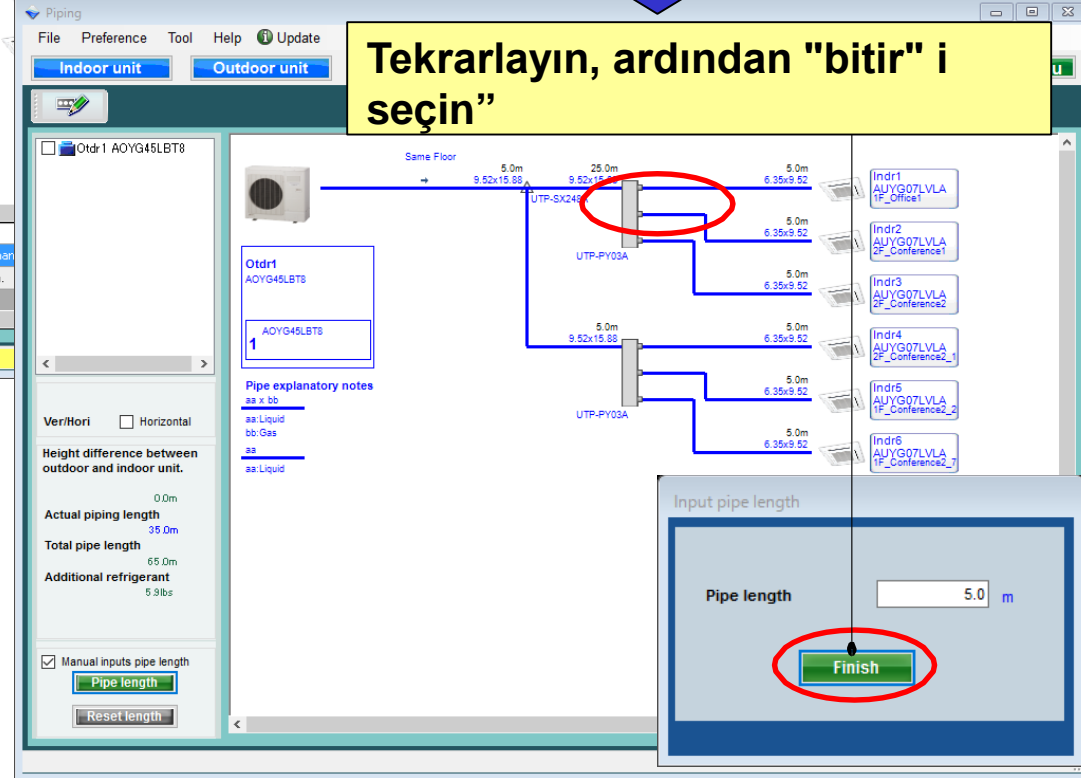

Manuel boru uzunluğu girişi(4/5)

Piping

File Preference Tool Help Update

District : Europe

Indoor unit Outdoor unit Piping Wiring Report Menu

Otdr1 AOYG45LBT8

Ver/Hori ☐ Horizontal

Height difference between outdoor and indoor unit.

Actual piping length 35.0m

Total pipe length 55.0m

Additional refrigerant 5.8lbs

☒ Manual inputs pipe length

Pipe length

Reset length

Pipe explanatory notes

aa x bb

aa: Liquid

bb: Gas

aa

aa: Liquid

Same Floor

5.0m 9.52x15.88

25.0m 9.52x15.88

5.0m 6.35x9.52

UTP-SX248A

UTP-PY03A

Indr1 AUYG07LVLA 1F_Office1

Indr2 AUYG07LVLA 2F_Conference1

Indr3 AUYG07LVLA 2F_Conference2

Indr4 AUYG07LVLA 2F_Conference2_1

Indr5 AUYG07LVLA 1F_Conference2_2

Indr6 AUYG07LVLA 1F_Conference2_7

Gerçek boru uzunluğu göstergesi: beyan edilmiş ve kayıtlı uzunluk

İlave şarj soğutucu miktarı otomatik olarak hesaplanır ve gösterilir.

Manuel boru uzunluğu girişi(5/5)

Uzunluğu sıfırlamayı seçin

E veya H seç

Uzunlu sıfırla

