




Изберете “Окабеляване”



Екран със схема на кабелно трасе


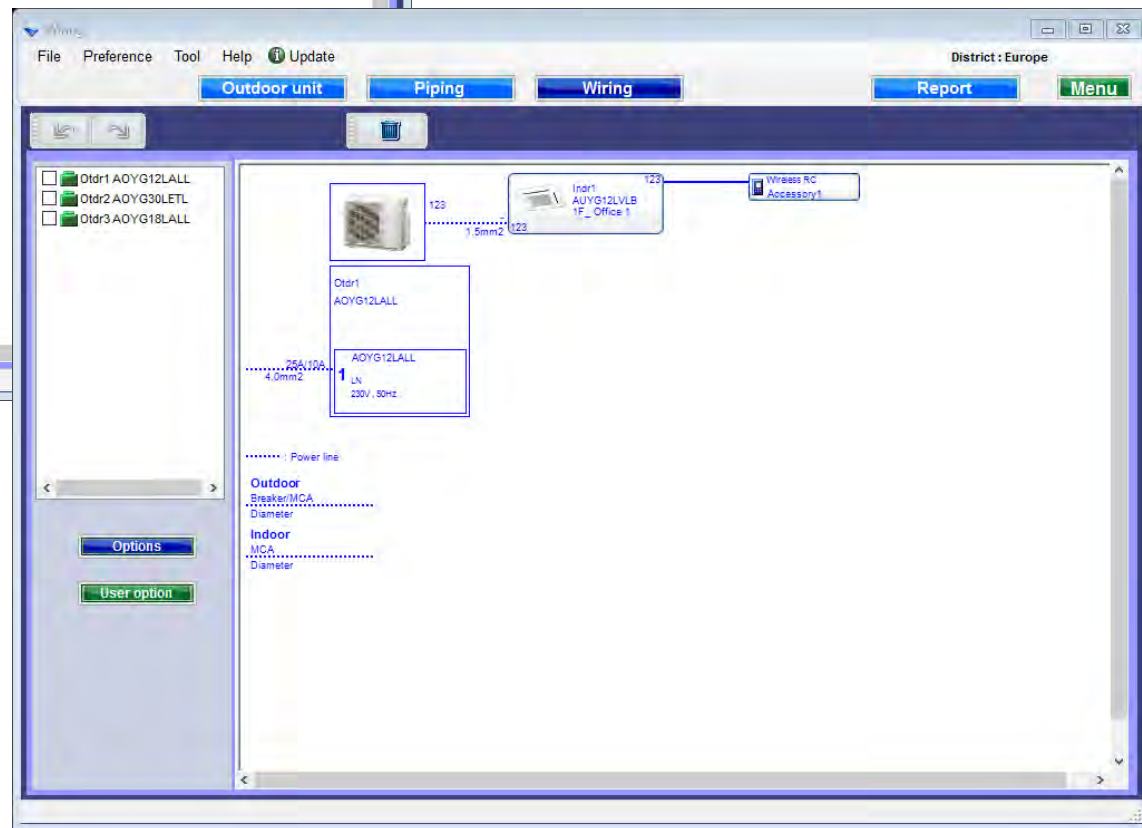


Изчисляване на хлад.система

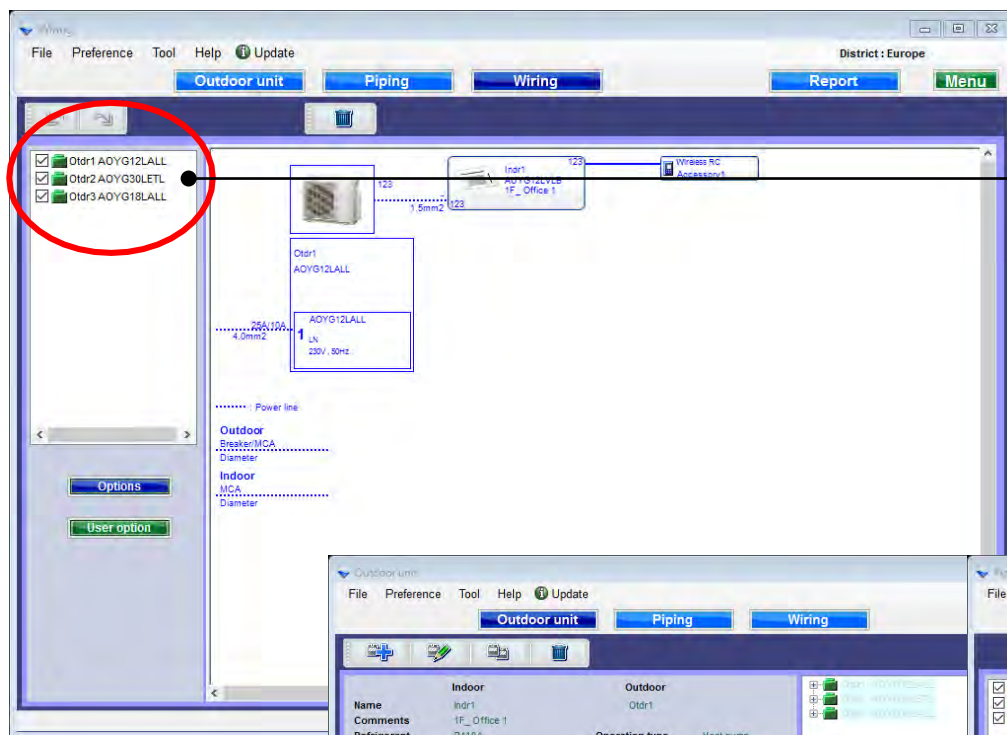


Маркирайте хладилната система


Маркирана хладилна система не може да се променя на всеки екран

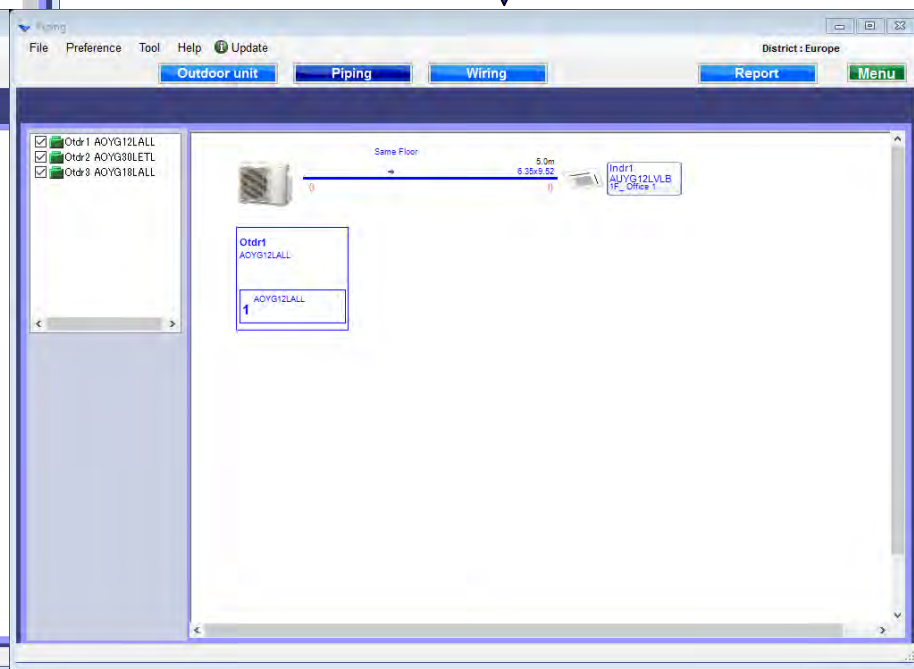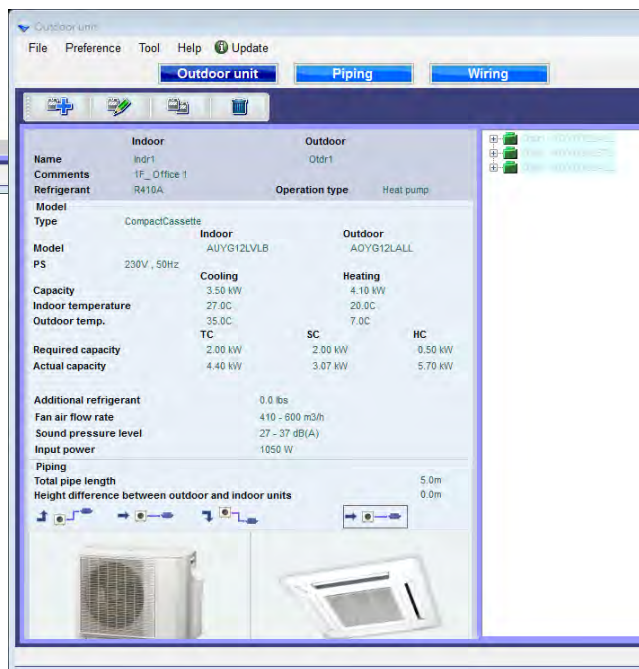


Опции

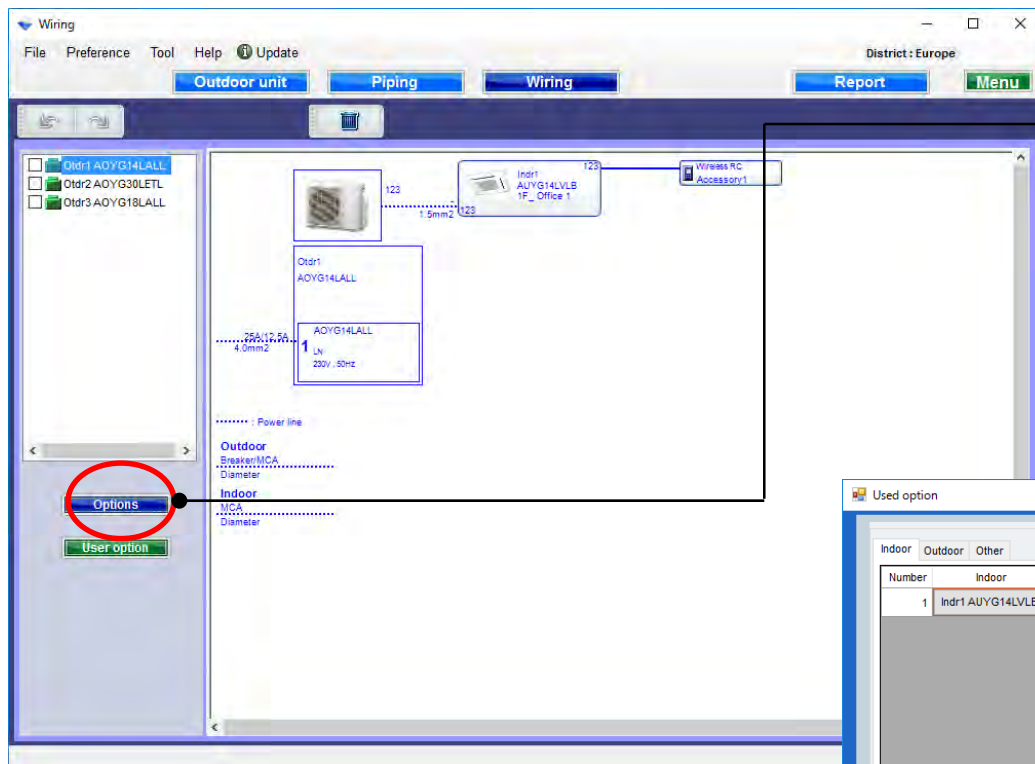

Изберете “Опции”



Екран с използваните Опции

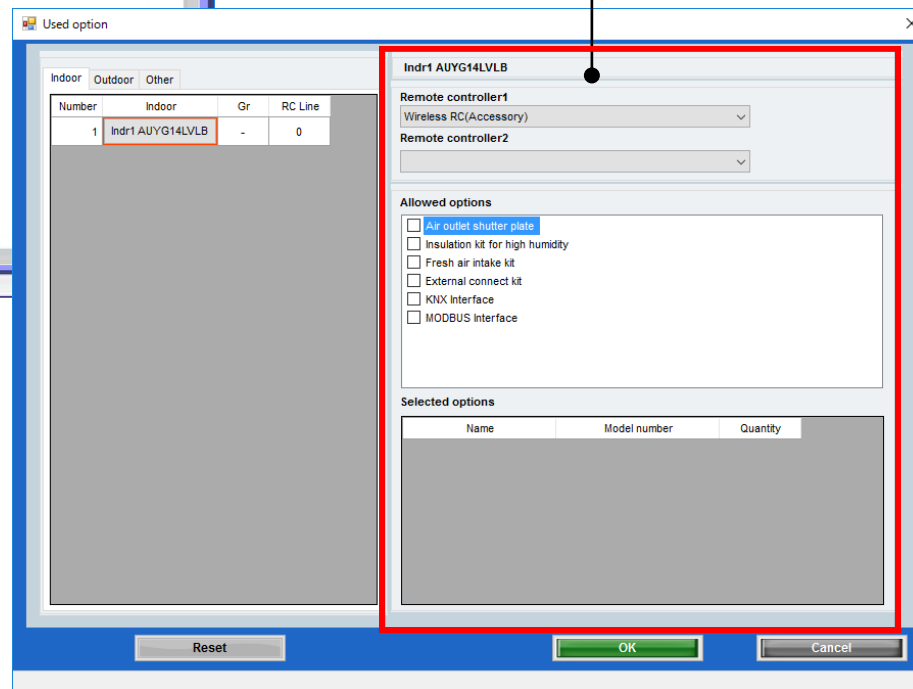

Използвани опции (1/2)

Indoor Outdoor Other

Number	Indoor	Gr	RC Line
1	Indr1 AUYG14LVLB	-	0

Indr1 AUYG14LVLB

Remote controller1
Wireless RC(Accessory)

Remote controller2

Allowed options

☒ Air outlet shutter plate
☒ Insulation kit for high humidity
☒ Fresh air intake kit
☐ External connect kit
☐ KNX Interface
☐ MODBUS Interface

Selected options

Name	Model number	Quantity
Air outlet shutter plate	UTR-YDZB	1
Insulation kit for high humidity	UTZ-KXGC	1
Fresh air intake kit	UTZ-VXAA	1

Изберете контролер


Изберете опционални части

Показват се само съвместимите модели

Reset
OK
Cancel

Избраните опции се извеждат в Отчета.


Използвани опции (2/2)

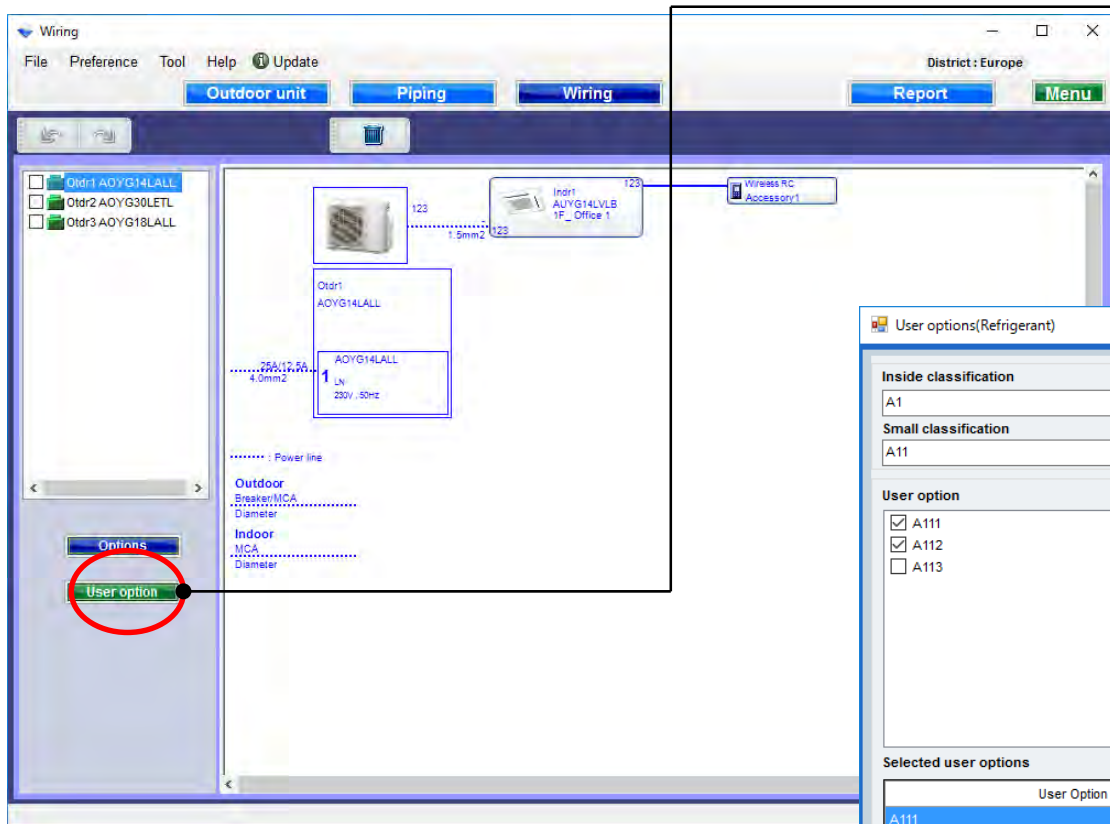

Изберете “Потребителски опции”



Потребителски опции (хл.агент)

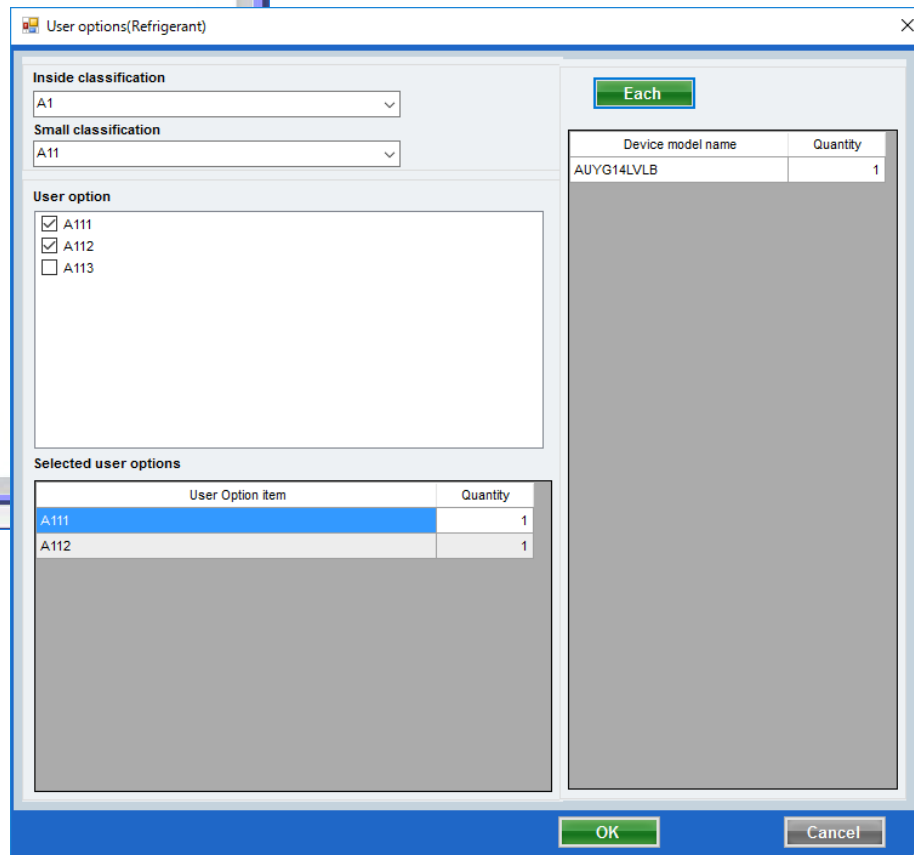

Потребителски опции (хл.агент)

User options(Refrigerant)

Inside classification
A1

Small classification
A11

User option

☒ A111
☒ A112
☐ A113

Selected user options

User Option item	Quantity
A111	1
A112	1

Each

Device model name	Quantity
AUYG14LVLB	1

OK Cancel

Изберете “единично или общо”

Изберете категория

Изберете под-категория

Маркирайте потреб.опции

Въведете Количество

Избраните опции се извеждат в Отчета.